

VISTA LATERAL

Las ventilaciones y cañerías que atraviesen la cubierta se proveeran de gorguera de chapa de hierro galvanizado hermético. c


Se anclarán las chapas de fibro pon los elementos especificados por el fabricante.


Todas las partes metálicas se protegerán con 2manos de antióxido al cromato previo fosfatizado con "Decaplom" o/s y lavado a fondo, terminarcon base y 2manos de esmalte sintético.


Todas las uniones de la estructura metálica se ejecutarán por soldadura contínua apta para dar rigidez a la unión.

Las dos riostras I PN8 se unirán a las vigas I NP14 por 2 cantoneras c/u soldadas a aquellas y unidas a estas p/4 bulones c/unión.(\$8).

Verificar medidas en obra (EVITAR PARES ELECTROLITICOS)

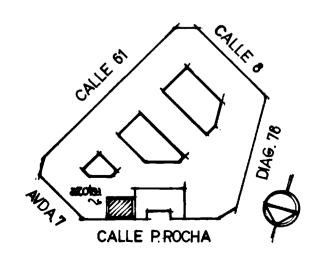

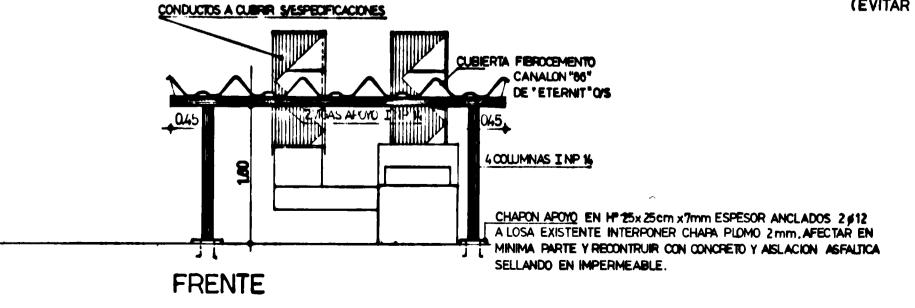

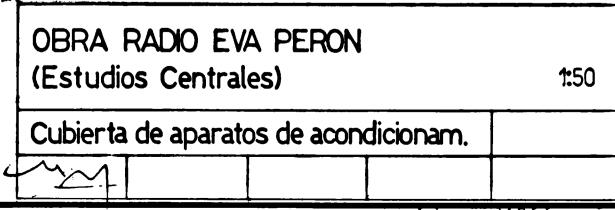

Actuae 1484, USIG 74